


乳源瑶族自治县 2020 年县管河道盘腿水 管理范围划定成果图

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

广州国测规划信息技术有限公司

二〇二〇年八月

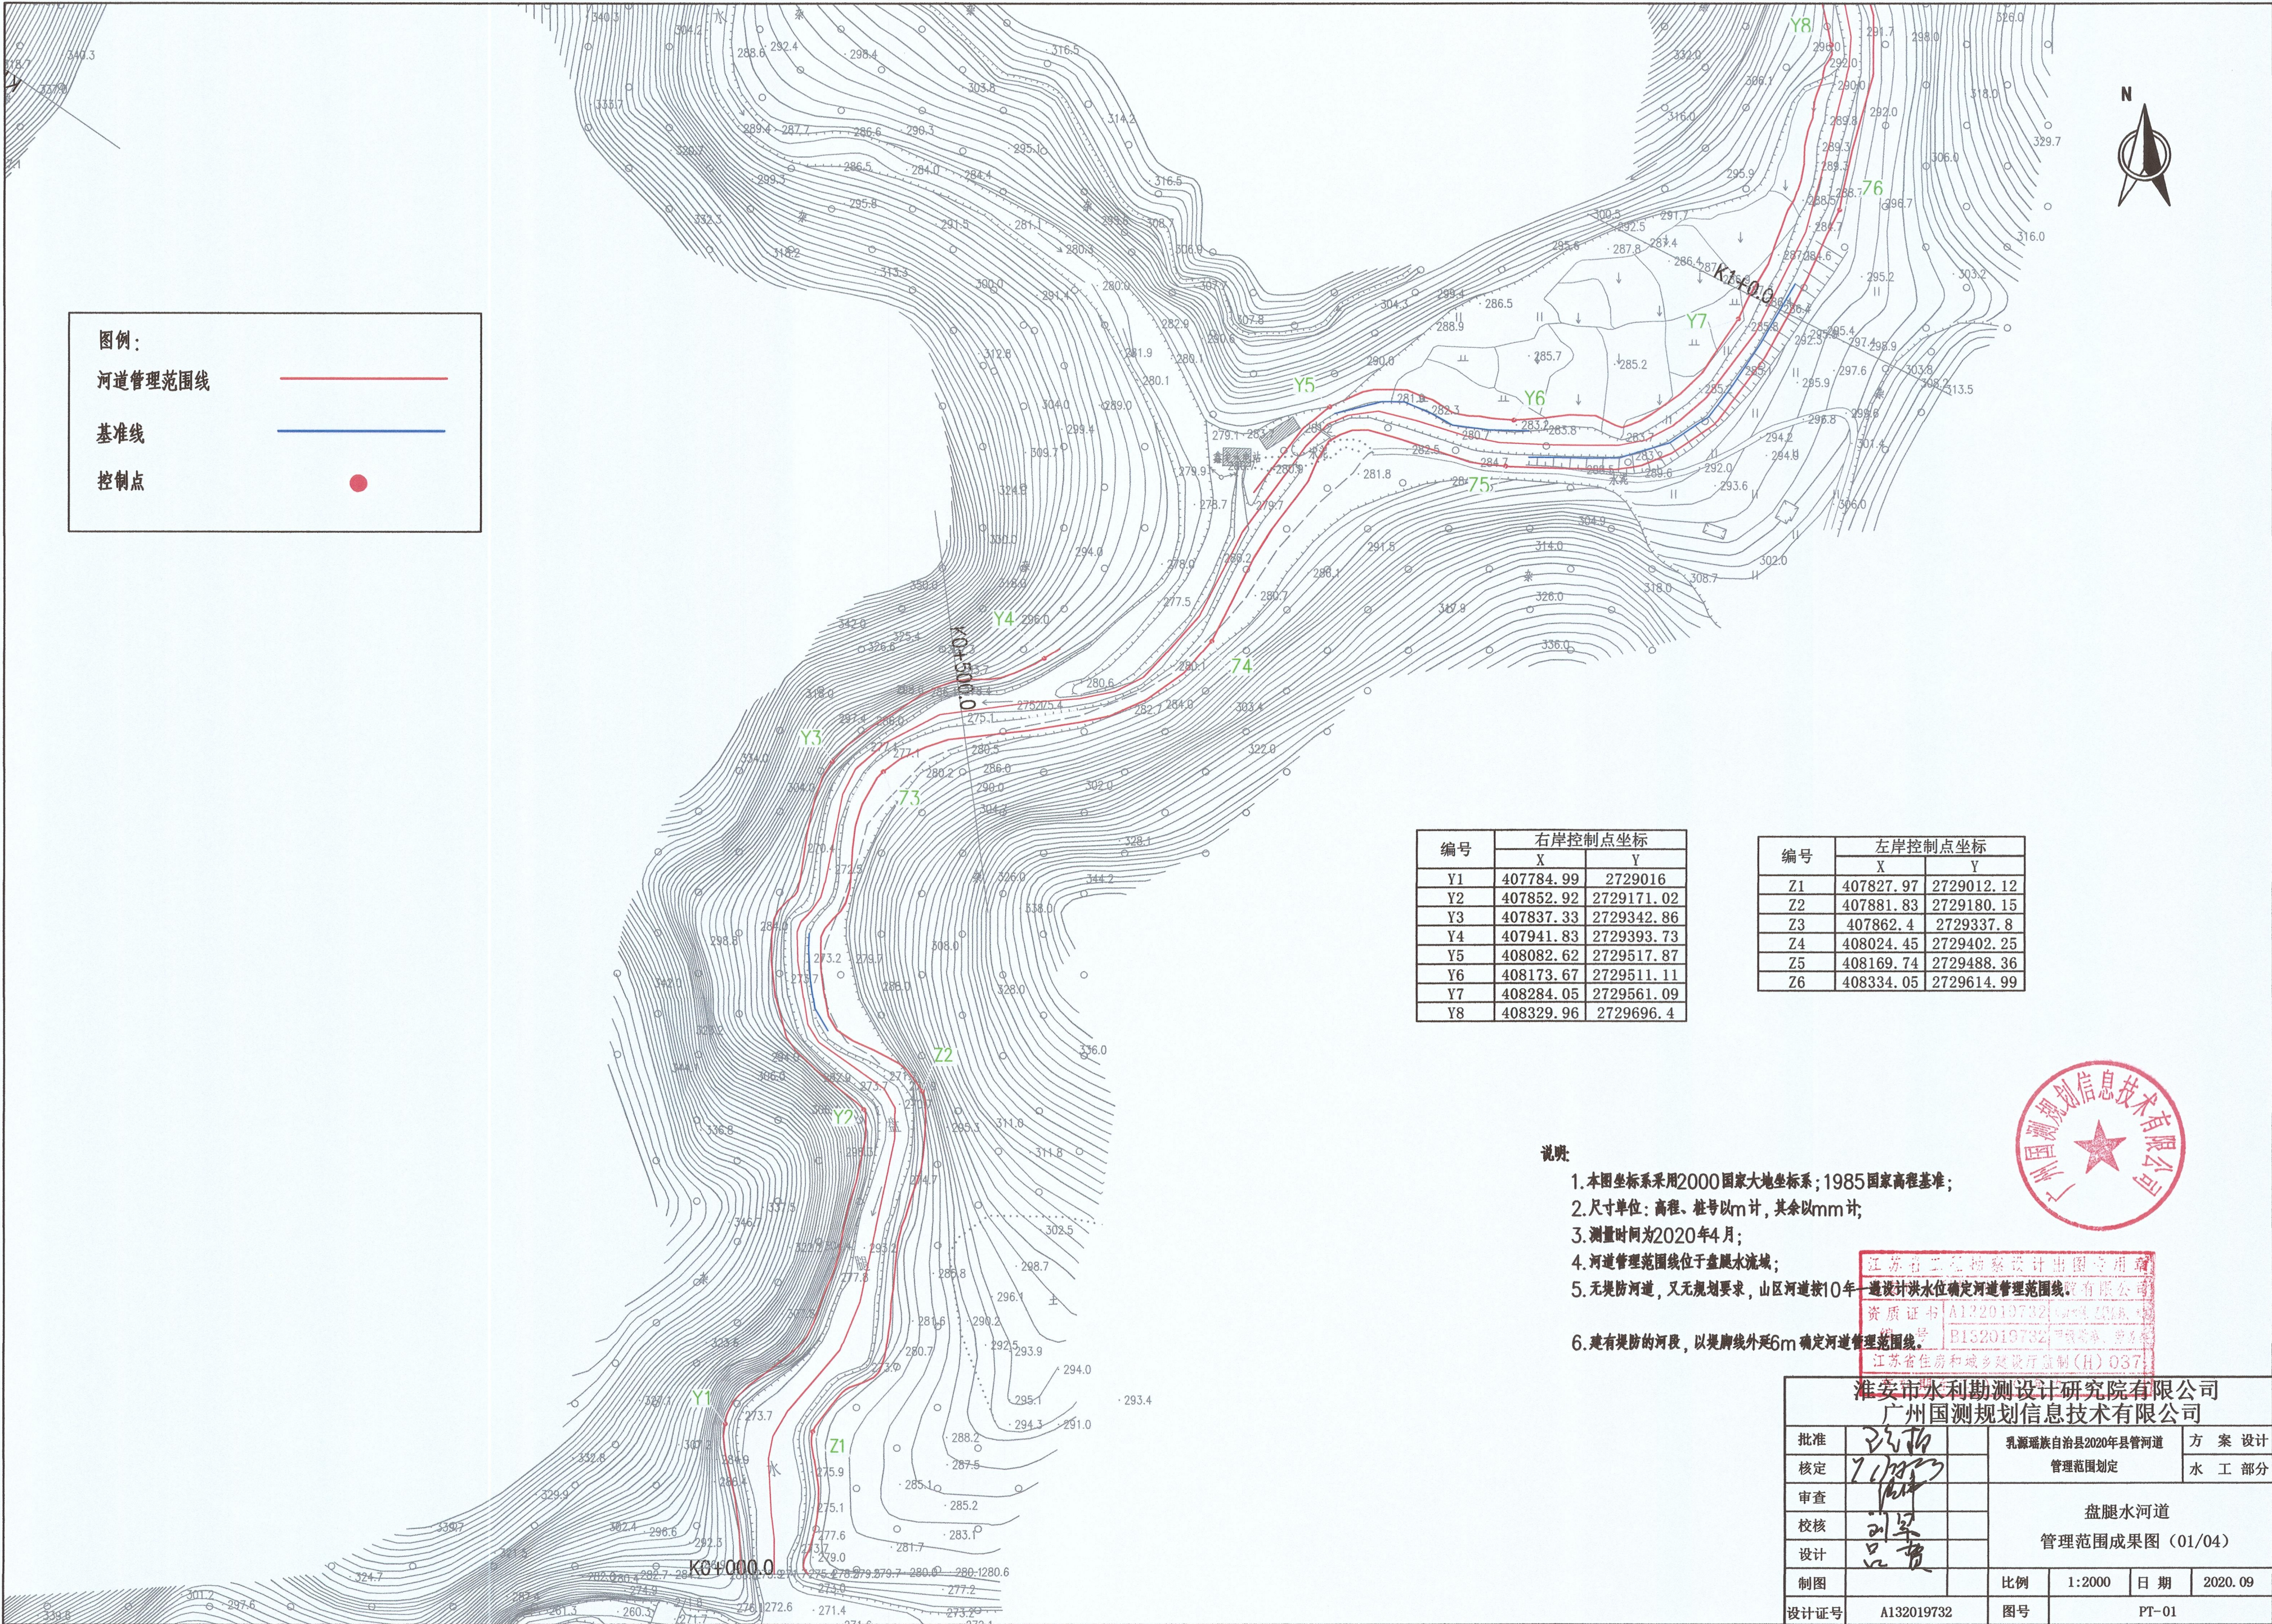

图例：

河道管理范围线

基准线

控制点

编号	右岸控制点坐标	
	X	Y
Y1	407784.99	2729016
Y2	407852.92	2729171.02
Y3	407837.33	2729342.86
Y4	407941.83	2729393.73
Y5	408082.62	2729517.87
Y6	408173.67	2729511.11
Y7	408284.05	2729561.09
Y8	408329.96	2729696.4

编号	左岸控制点坐标	
	X	Y
Z1	407827.97	2729012.12
Z2	407881.83	2729180.15
Z3	407862.4	2729337.8
Z4	408024.45	2729402.25
Z5	408169.74	2729488.36
Z6	408334.05	2729614.99

说明：


1. 本图坐标系采用2000国家大地坐标系；1985国家高程基准；
2. 尺寸单位：高程、桩号以m计，其余以mm计；
3. 测量时间为2020年4月；
4. 河道管理范围线位于盘腿水流域；
5. 无堤防河道，又无规划要求，山区河道按10年一遇设计洪水位确定河道管理范围线；

6. 建有堤防的河段，以堤防线外延6m确定河道管理范围线。

淮安市水利勘测设计研究院有限公司 广州国测规划信息技术有限公司						
批准	王磊		乳源瑶族自治县2020年县管河道 管理范围划定			方 案 设 计
核定	王磊					水 工 部 分
审查	王磊		盘腿水河道 管理范围成果图（01/04）			
校核	刘翠					
设计	王磊					
制图			比例	1:2000	日 期	2020.09
设计证号	A132019732		图号	PT-01		

编号	左岸控制点坐标	
	X	Y
Z7	408307.43	2729887.32
Z8	408324.56	2730032.5
Z9	408300.46	2730134.95
Z10	408350.43	2730325.92
Z11	408380.66	2730428.6

编号	右岸控制点坐标	
	X	Y
Y8	408329.96	2729696.4
Y9	408281.8	2729870.55
Y10	408316.88	2730093.37
Y11	408291.08	2730235.89
Y12	408371.96	2730447.65

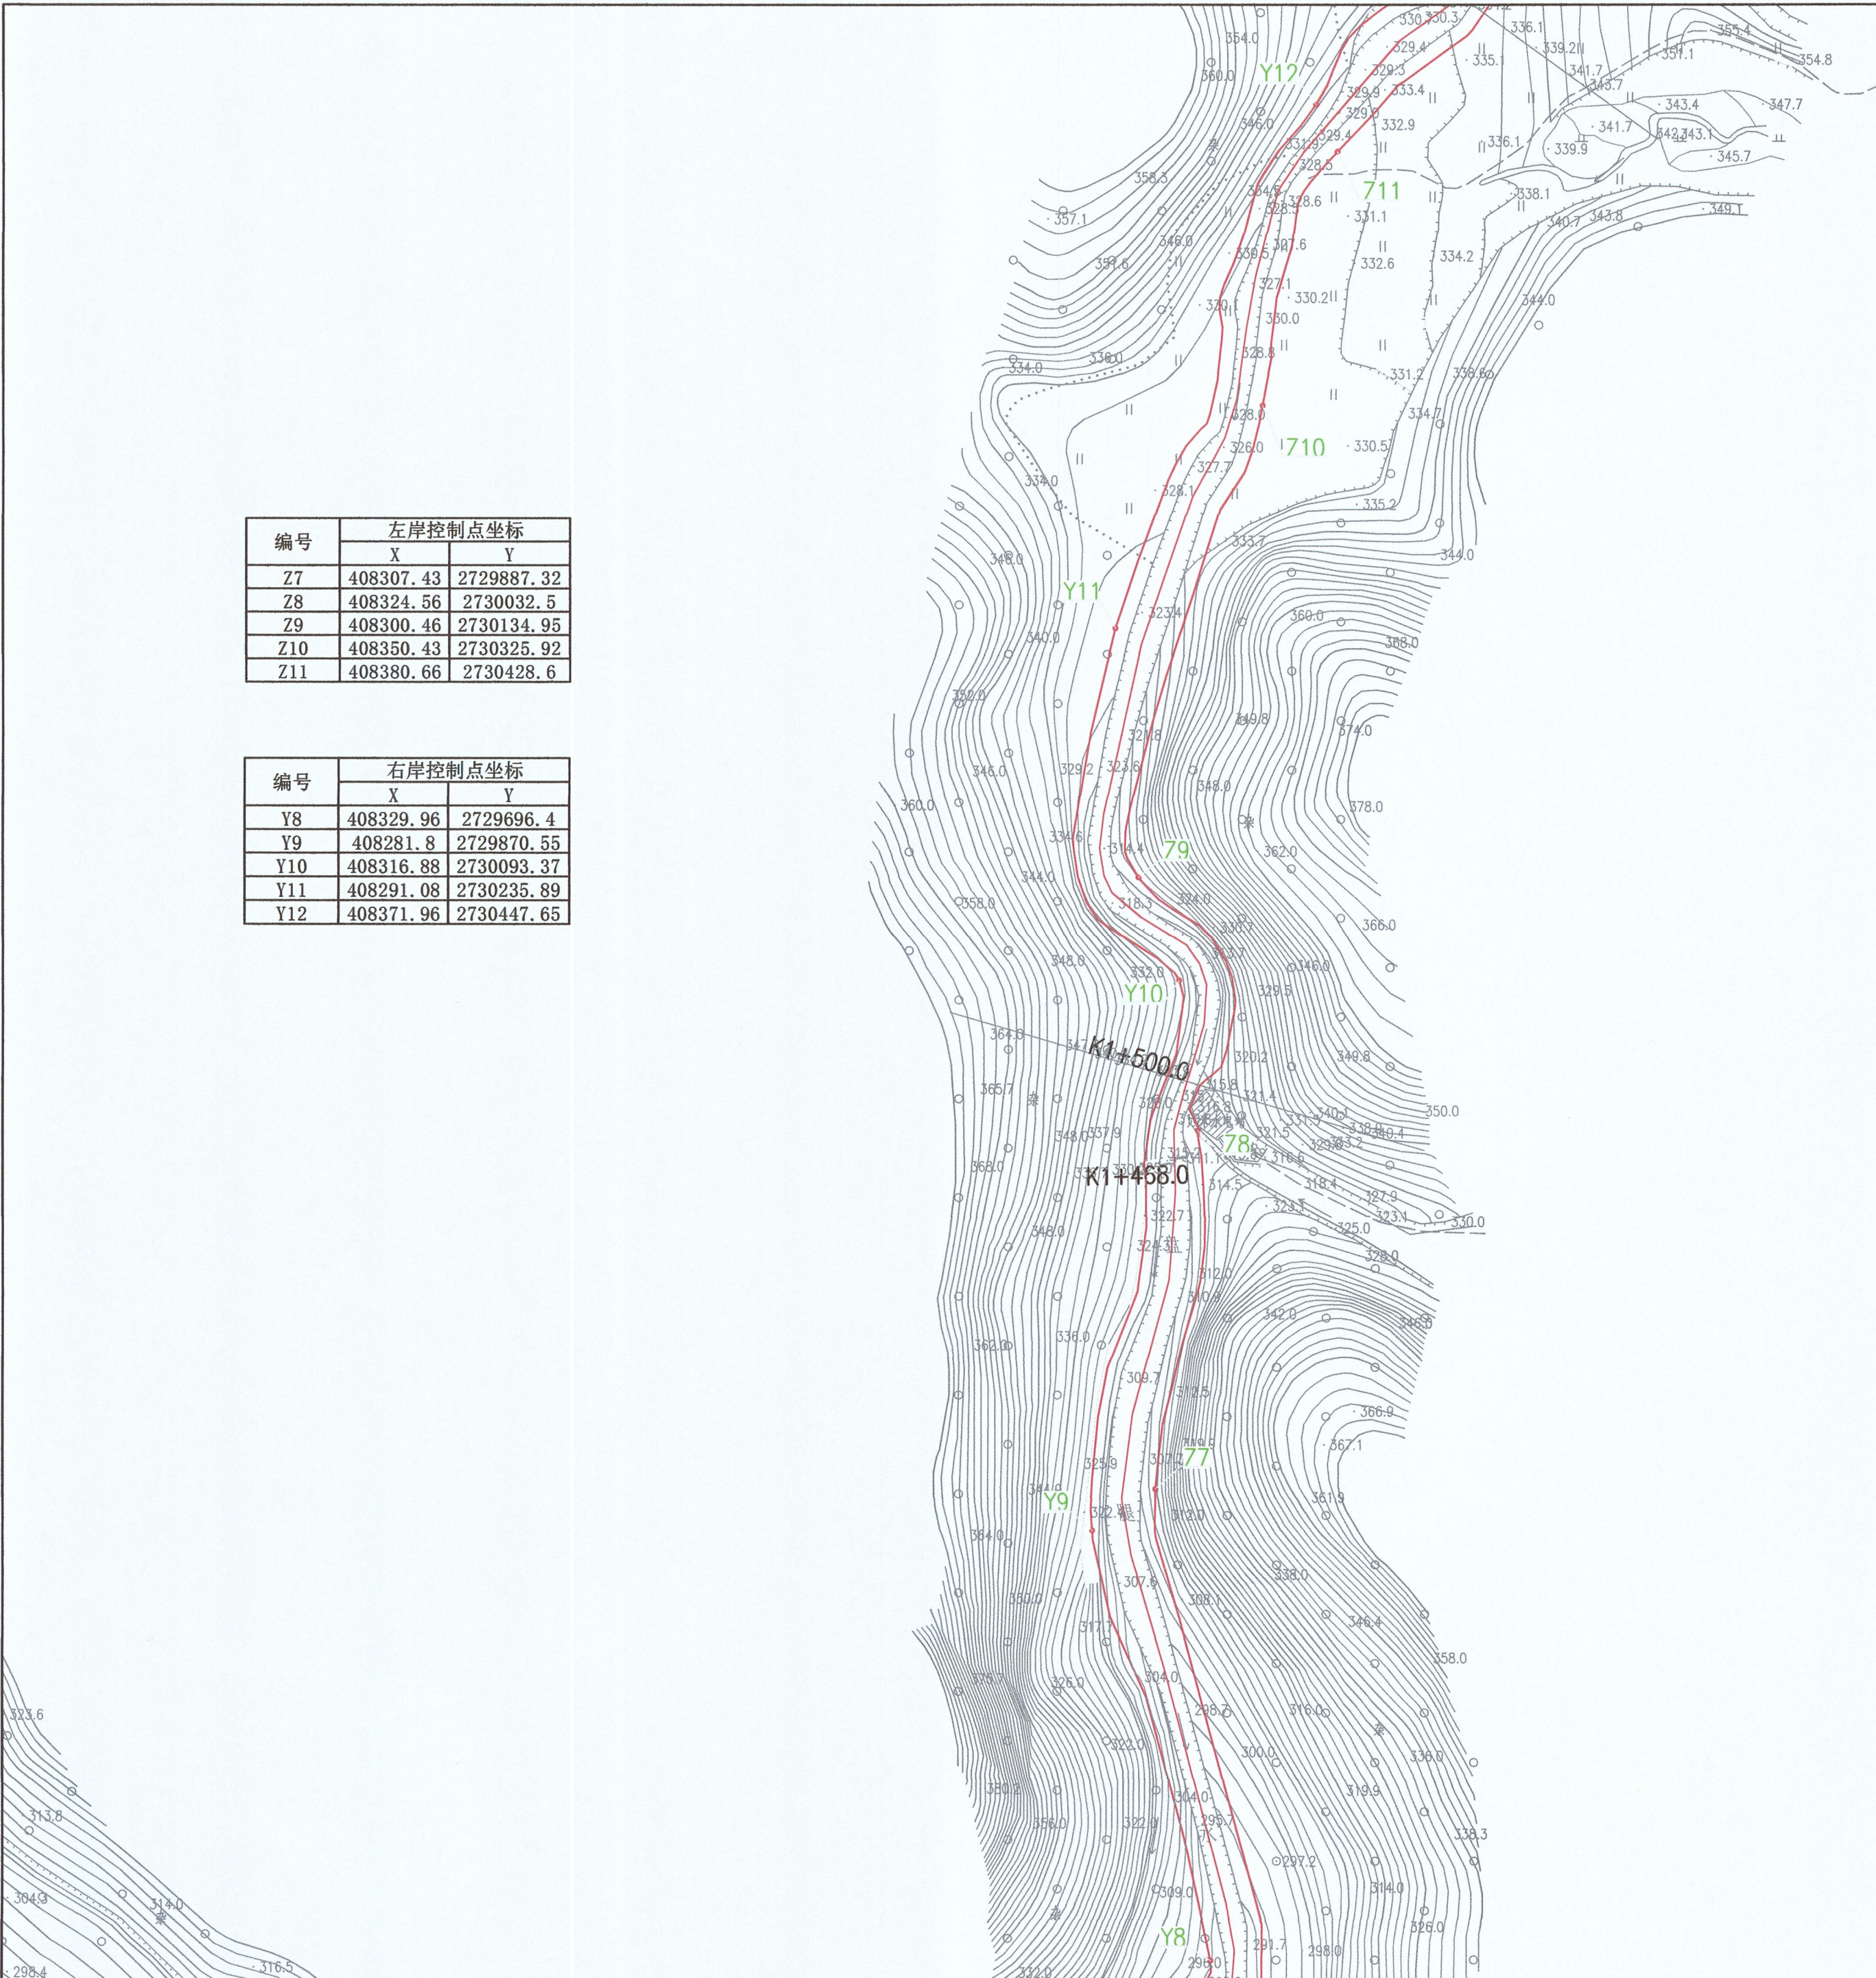

图例:

河道管理范围线



基准线



控制点





说明:

1. 本图坐标系采用2000国家大地坐标系;1985国家高程基准;
2. 尺寸单位: 高程、桩号以m计, 其余以mm计;
3. 测量时间为2020年4月;
4. 河道管理范围线位于盘腿水流域;
5. 无堤防河道, 又无规划要求, 山区河道按10年一遇设计洪水水位确定河道管理范围线;
6. 建有堤防的河段, 以堤脚线外延6m确定河道管理范围线。



淮安市水利勘测设计研究院有限公司 广州国测规划信息技术有限公司			
批准	2020	乳源瑶族自治县2020年县管河道	方 案 设 计
核定	7/10/2023	管理范围划定	水 工 部 分
审查	10/10/2023	盘腿水河道 管理范围成果图 (02/04)	
校核	刘军		
设计	吕贵		
制图		比例	1:2000
设计证号	A132019732	图号	PT-02
		日期	2020.09

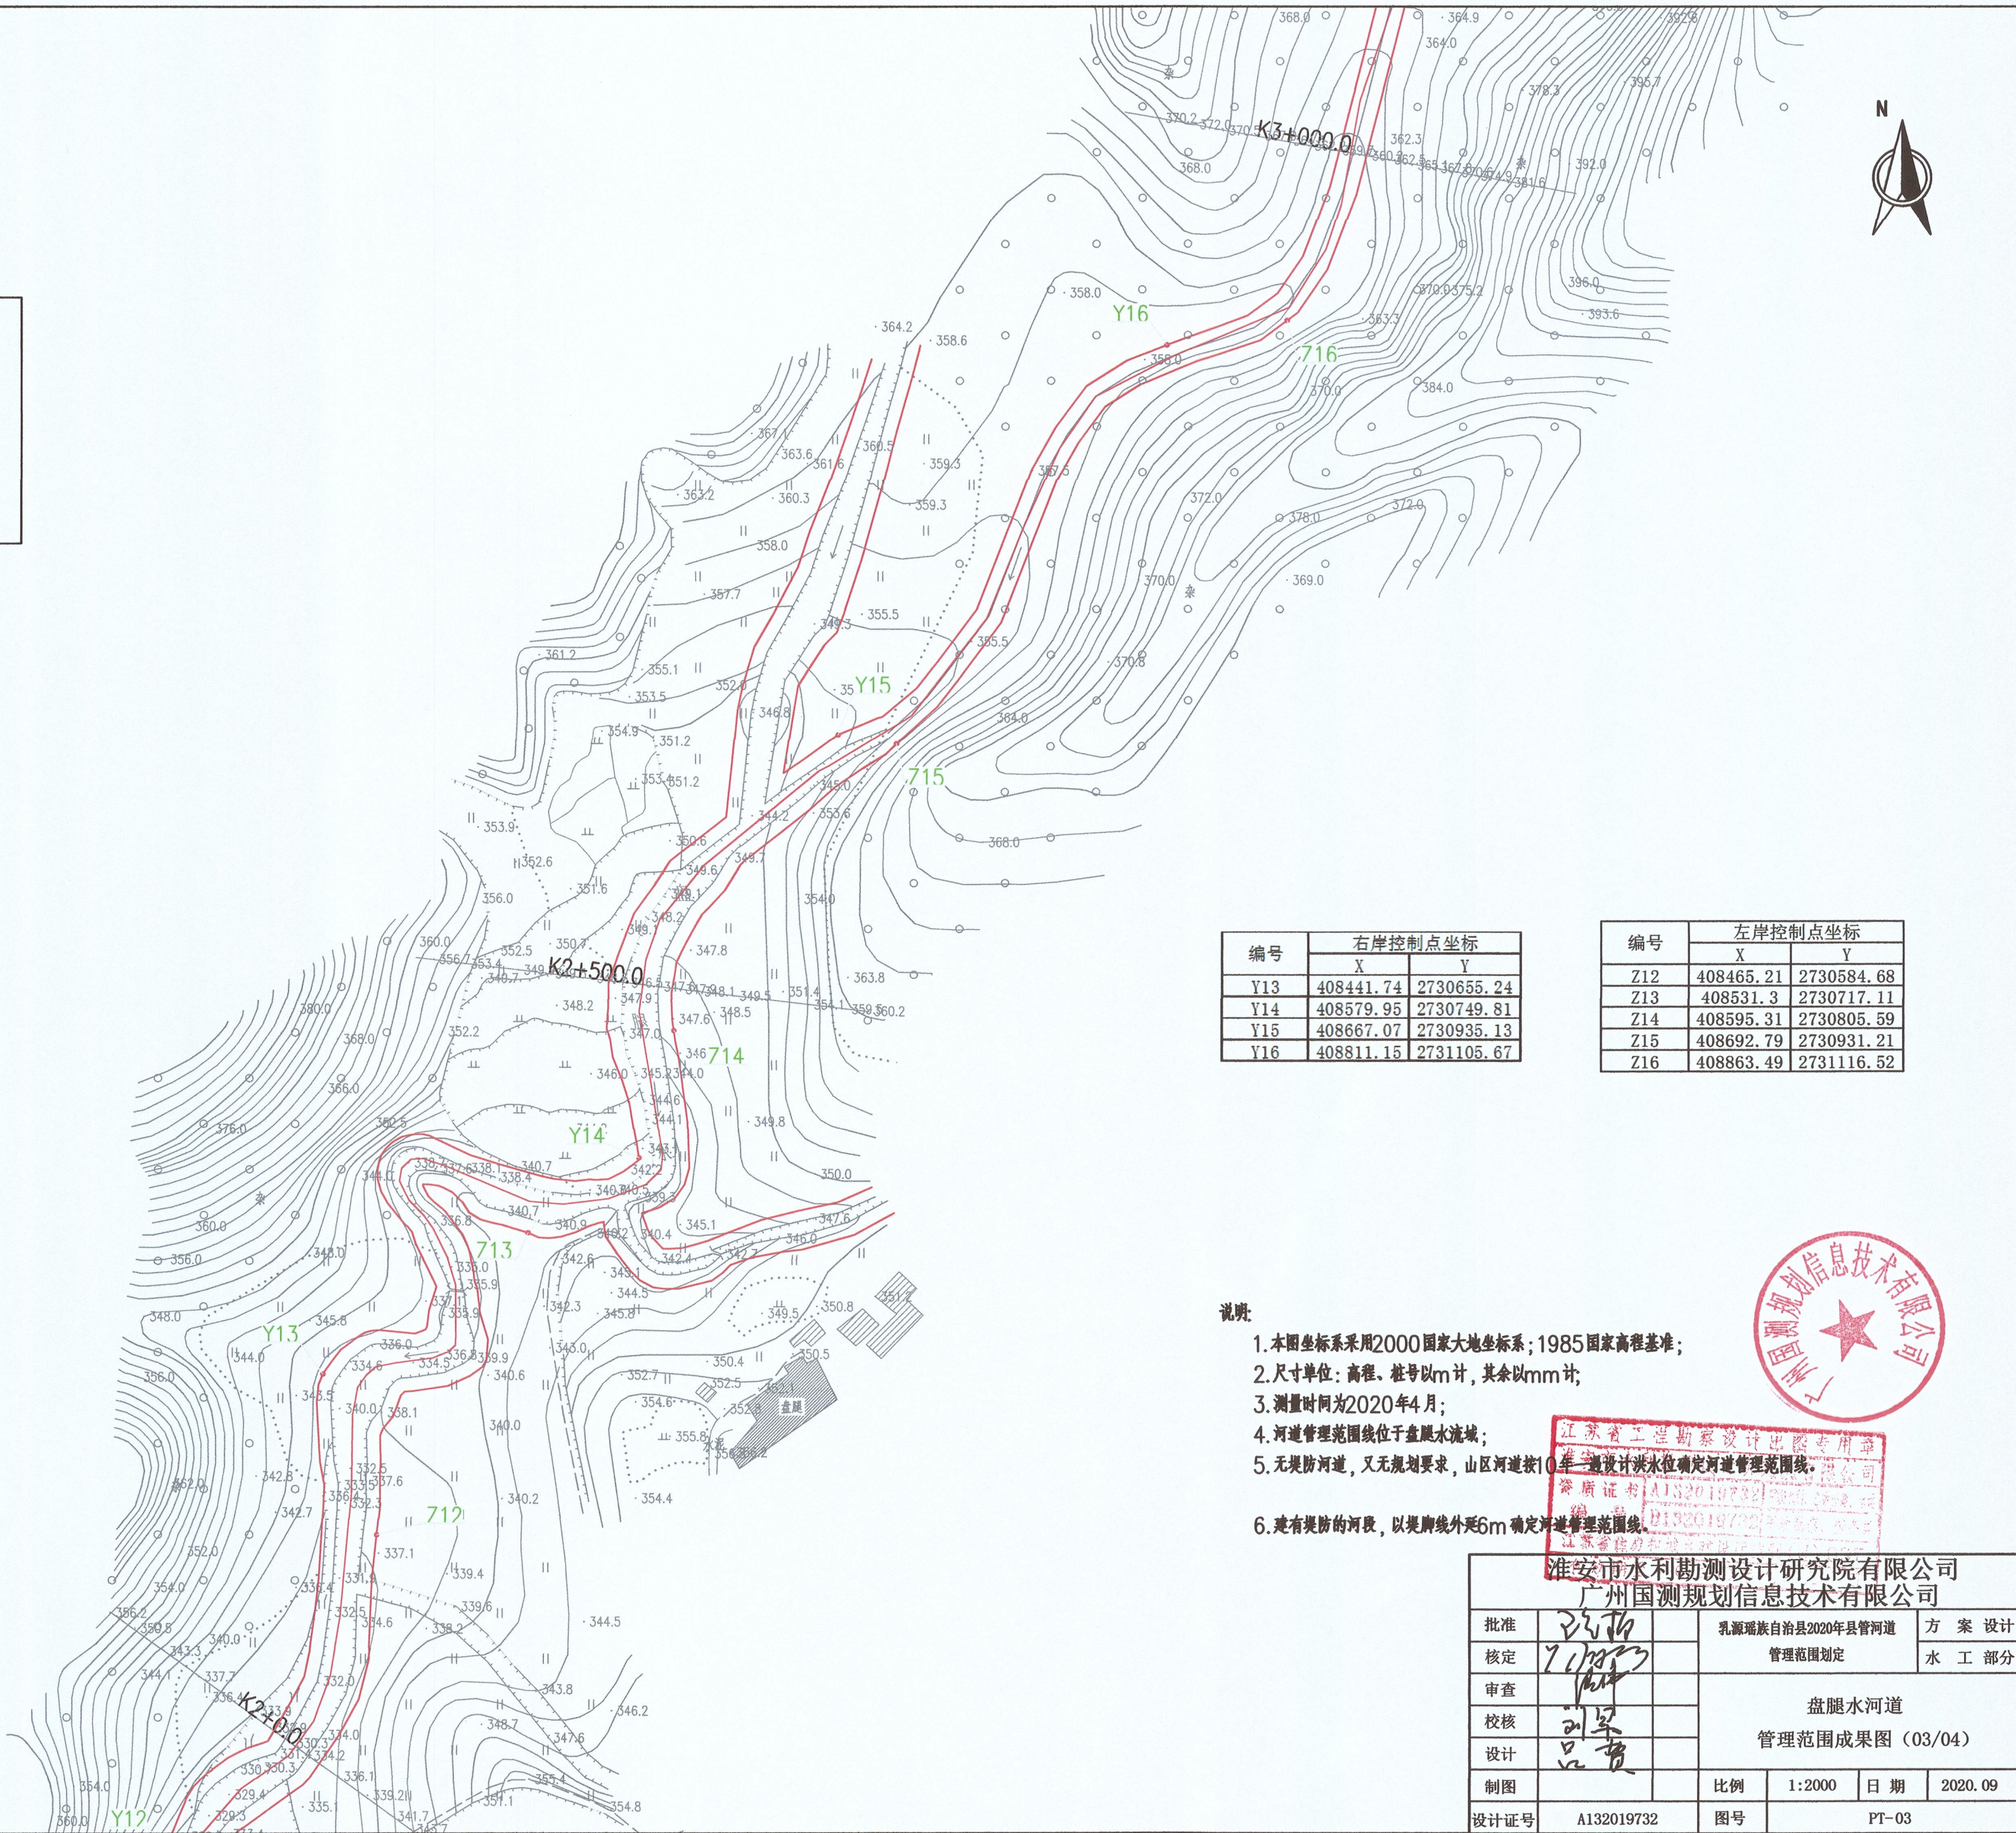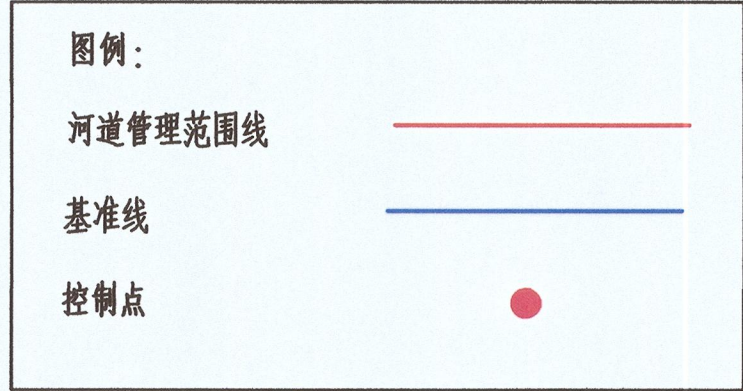



图例:

河道管理范围线

基准线

控制点

编号	左岸控制点坐标	
	X	Y
Z17	408957.51	2731349.87
Z18	409263.74	2731609.54
Z19	409480.85	2731794.47
Z20	409717	2731961.83

编号	右岸控制点坐标	
	X	Y
Y13	408441.74	2730655.24
Y14	408579.95	2730749.81
Y15	408667.07	2730935.13
Y16	408811.15	2731105.67
Y17	408938.31	2731351.93
Y18	409235.96	2731599.17
Y19	409475.25	2731806.17
Y20	409574.49	2731942.58
Y21	409769.91	2732011.07

说明:

1. 本图坐标系采用2000国家大地坐标系; 1985国家高程基准;
2. 尺寸单位: 高程、桩号以m计, 其余以mm计;
3. 测量时间为2020年4月;
4. 河道管理范围线位于盘腿水流域;
5. 无堤防河道, 又无规划要求, 山区河道按10年一遇设计洪水水位确定河道管理范围线;

6. 建有堤防的河段, 以堤脚线外延6m确定河道管理范围线。



淮安市水利勘测设计研究院有限公司 广州国测规划信息技术有限公司			
批准	刘早	乳源瑶族自治县2020年县管河道	方 案 设 计
核定	刘早	管理范围划定	水 工 部 分
审查	刘早	盘腿水河道 管理范围成果图 (04/04)	
校核	刘早		
设计	刘早		
制图		比例	1:2000
设计证号	A132019732	图号	PT-04